

Bornes Green'up™ Premium


pour recharge de véhicules électriques

Principe de mise en réseau

Mesure et pilotage de la charge de plusieurs bornes mixtes et prises
Mode 2 et Mode 3


Protections : voir schémas d'installation ci-contre

Avec gestionnaires Green'up réf. 4 149 47/48/49

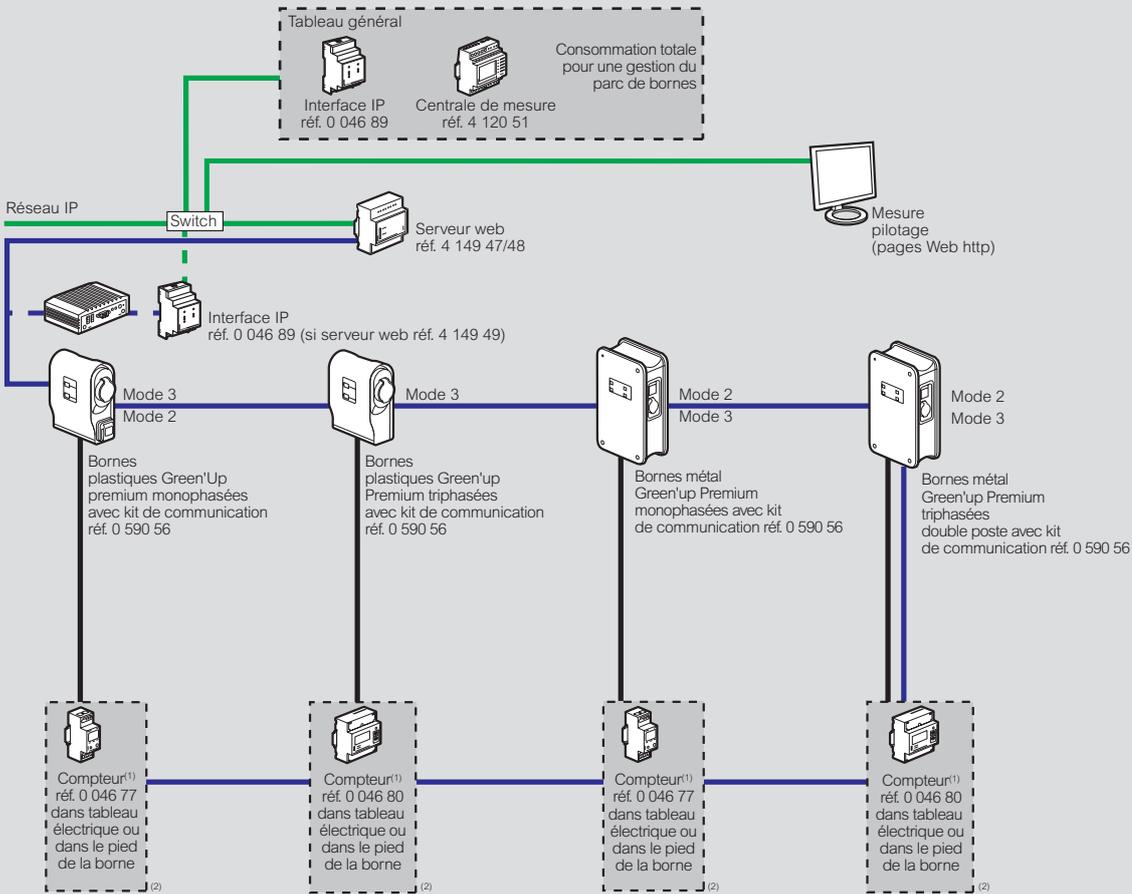

- BUS terrain : câble blindé 4 conducteurs certifié RS 485 (Belden 9842 ou équivalent). Protocole MODBUS
- Câble réseau 4 paires torsadées cat. 6
- 1 : Ethernet : compteur d'énergie RS 485 pour comptage refacturé compteur certifié MID (p. 58)
- 2 : Un compteur par coté uniquement dans le cas de besoin d'information sur la consommation individuelle de chaque point de charge

OCPP

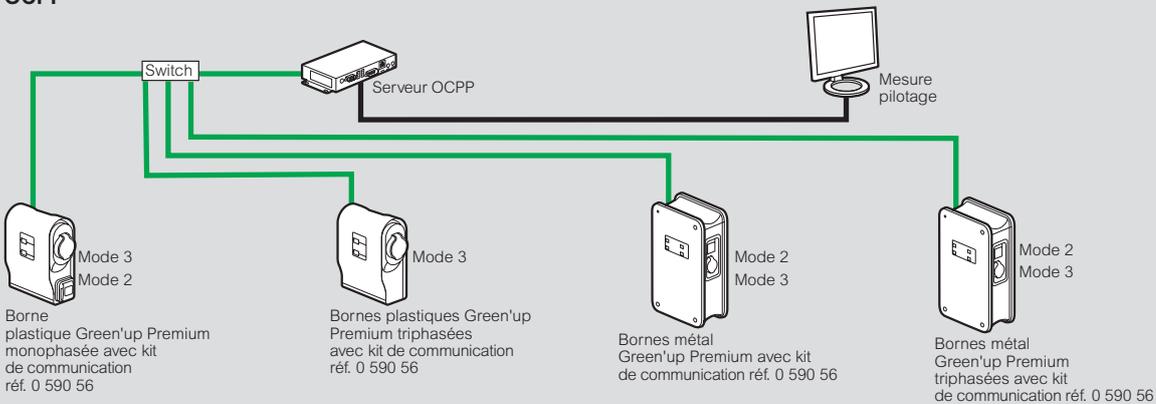

- Câble réseau 4 paires torsadées cat. 6

Capture d'écran

